


結論：政府要請の節電目標は無理をせずに達成可能であり、さらに余裕はある。

計画停電の対象から外れたことに感謝し当社は平成23年夏に徹底的な節電実験を行い、現実的な節電の限界を追求した。条件は快適な労働環境を維持し、業務効率を落とさないこと。事務所の温度設定は28度とした。

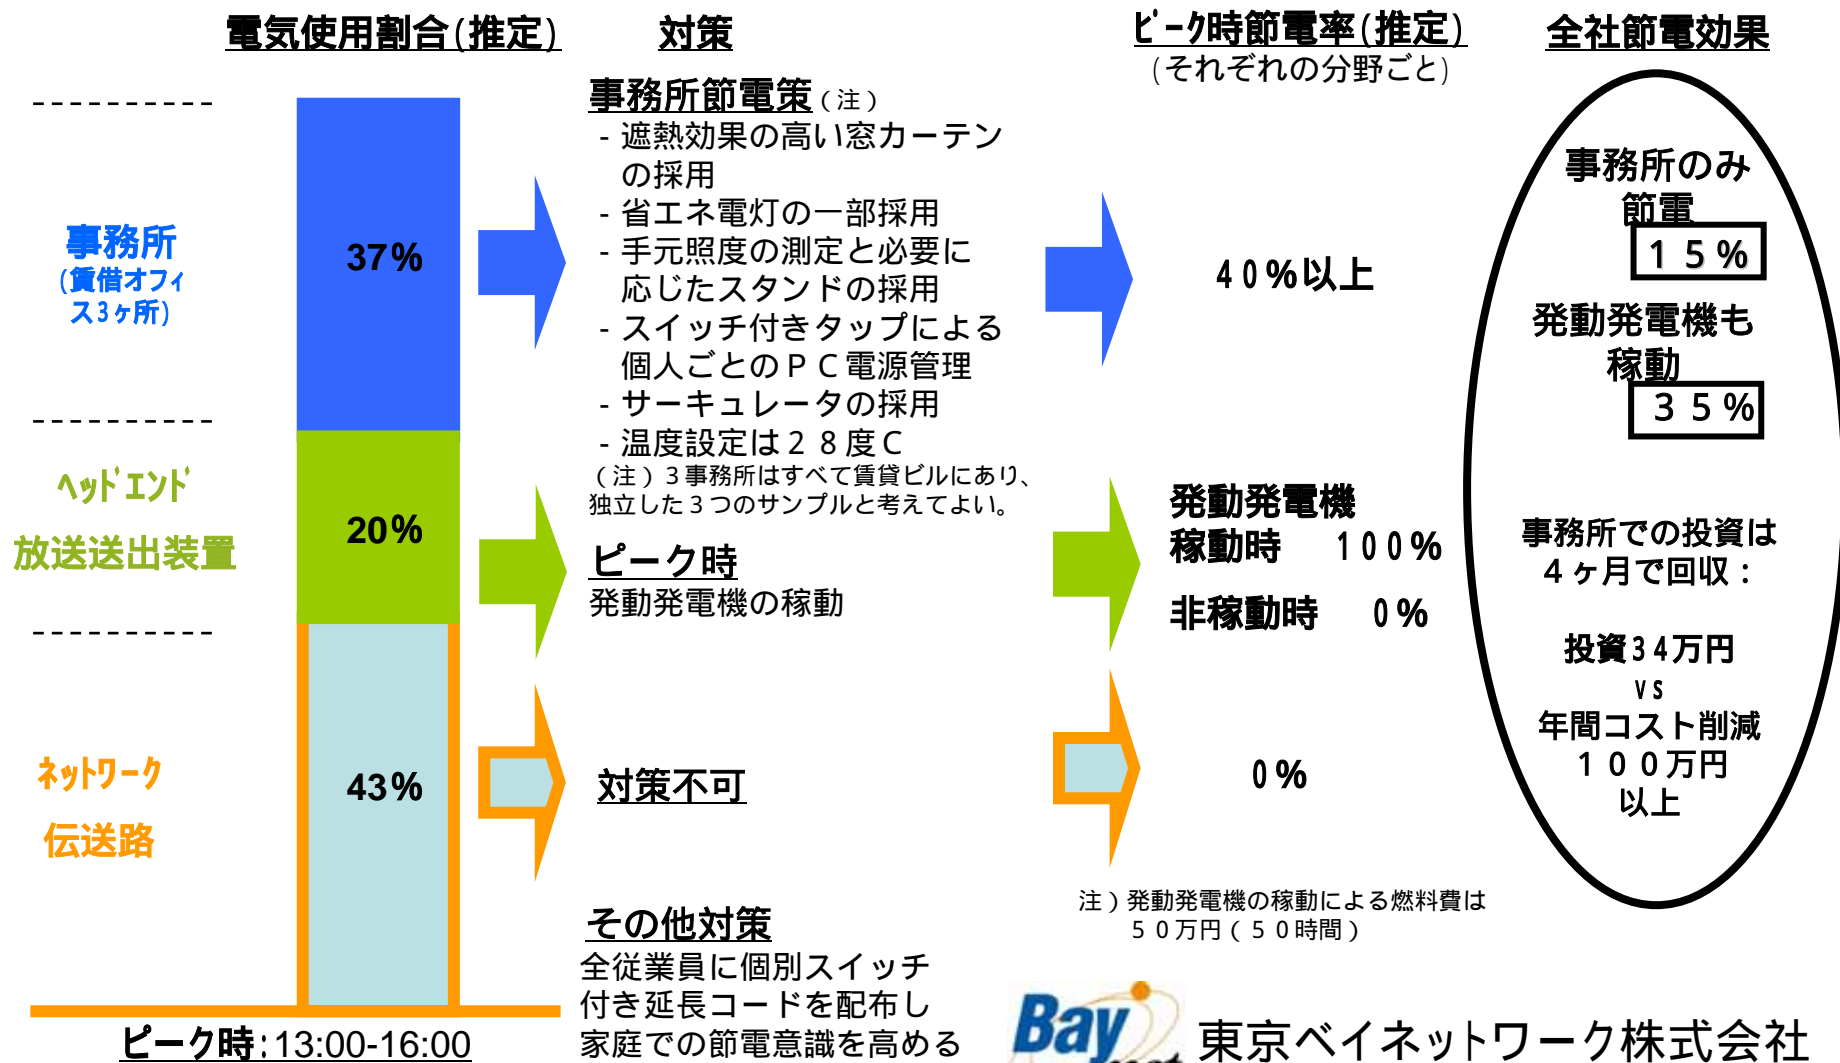

東京ベイネットワーク株式会社